DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

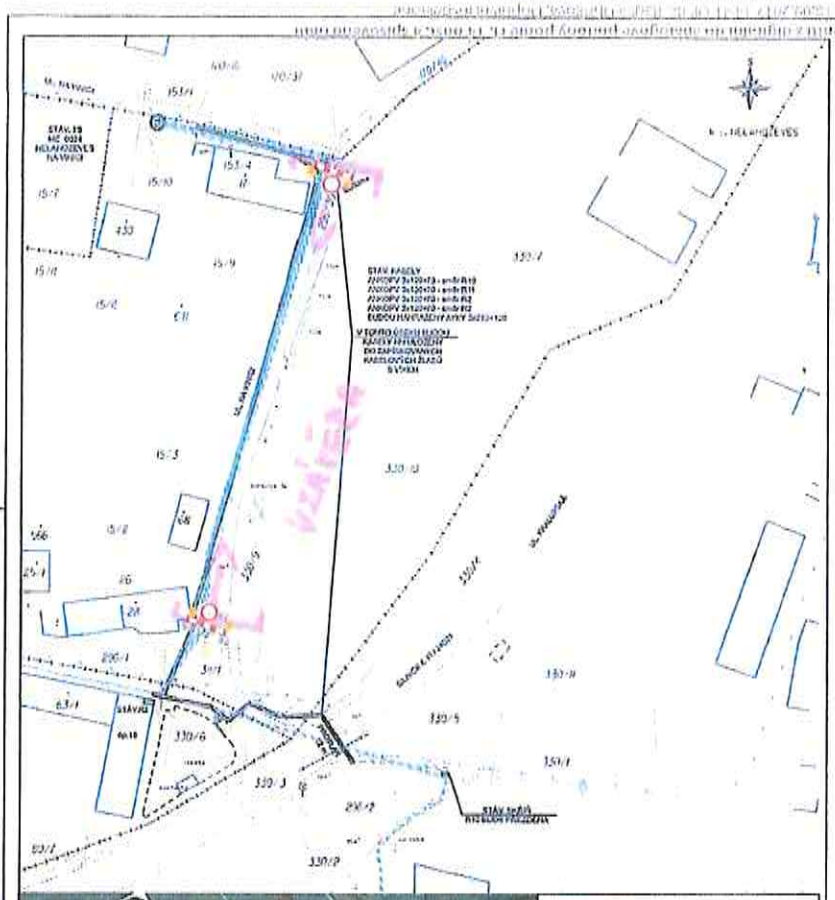

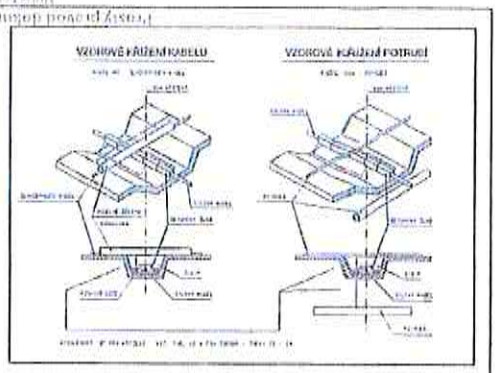

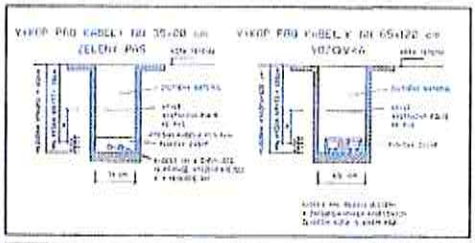

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCEM !

PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU DODRŽET ČSN 73 6005 včetně změn ZE ZÁ !
PŘI VYSKYTU PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVEDENY RUČNĚ,OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTI DLE ČSN 83 9061 (ON 18920)

PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY NUTNO DODRŽOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ V TEXTOVÉ ČÁSTI.

LEGENDA:

- TRASA STAV. KABELU NN - BEZE ZMĚN
- POLOHA STAV. KABELU NN - K VYMĚNĚ
- EVIDOVANÁ V GIS ČEZ DISTRIBUCE
- TRASA NOVÝCH KABELŮ NN NAHRAZE STÁVAJÍCÍCH
- STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
- REZERVNÍ PLOCHA POLOHA ČÍSLA TECHNICKÉHO KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE ODBOR INSPEKCE KRIMI 276 01 MĚLNÍK
- BUDOVY

22.9.2017

LEGENDA OSTATNÍCH SÍTÍ:

- PLYNOVOD - STŘEDOČESKÉ VODÁRNY
- VODOVOD - STŘEDOČESKÉ VODÁRNY
- KANALIZACE - STŘEDOČESKÉ VODÁRNY
- PODZEMNÍ KABELY TELEFONICA
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - OÚ NELAHOZEVES

(BEZ PŘEDANÝCH PODKLADŮ)

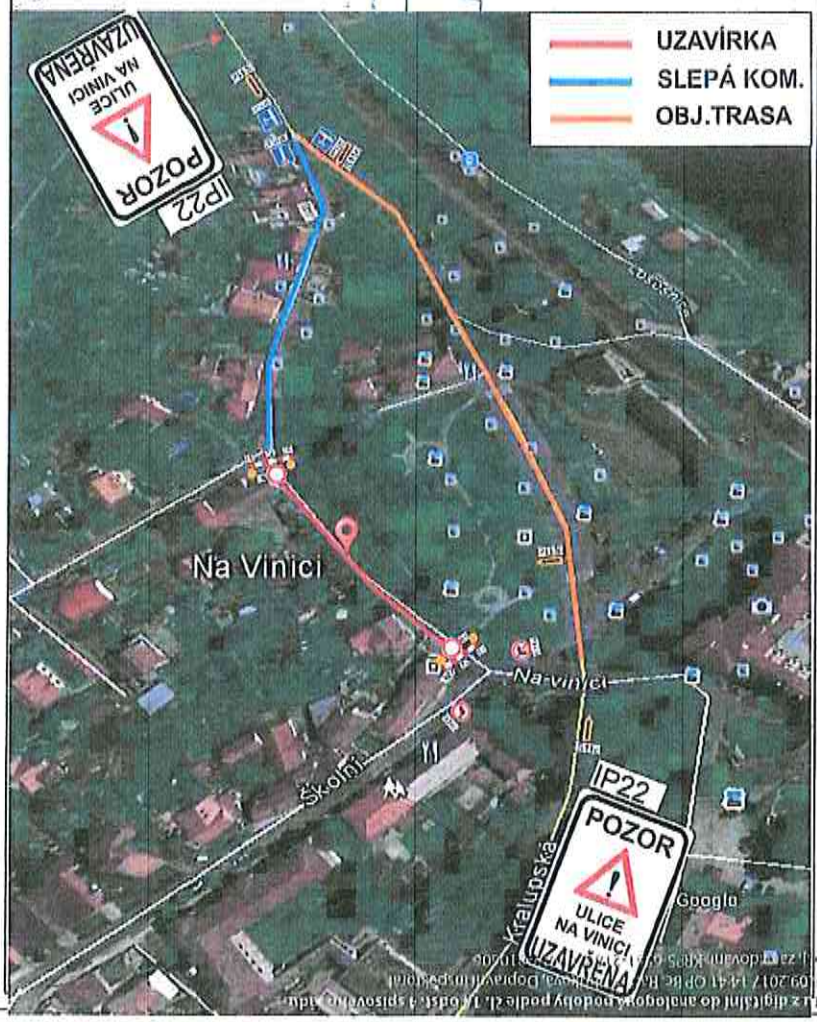

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035		MILOSLAV KALGÚ Projektové služby VN a NN Hoštka 1064, 277 01 Neratovice KO 10234545, DIČ CZ6403020639 tel.: +420 315 762 013 mobil: +420 602 415 529 e-mail: projekce@kalgu.cz www.elektro-kalgu.cz
ČELKOVÁ SITUACE STAVBY		
Miloslav Kalgú, oprávněný	NELAHOZEVES	NELAHOZEVES
NELAHOZEVES		IV-12-6019705
		04 / 2017
δ.p.43 - úprava kNN		DPS
PD pro provedení stavby		1 : 720 / M - 1
		1x A2

Elektronický systém řízení ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005